GABINETE G-05
(TALLER DE TEXTIL)
GABINETE DE PARED DE 4U, EQUIPO REMOTO, CON DOS PATCH PANEL DE 24 PUERTOS C/U.
1 ORGANIZADOR HORIZONTAL, DENTRO DE ESTE GABINETE EL CONTRATISTA DEBERÁ INSTALAR 4 TOMACORRIENTE DOBLE 15 AMPERIOS, 120 VOLTIOS, TIPO POLARIZADO, INSTALADO DENTRO DEL GABINETE, SELLO UL, GRADO ESPECIFICACIÓN SERVICIO PESADO, SIMILAR AL MODELO HUBBELL 5262R, CON PLACA METÁLICA MODELO HUBBELL SS8

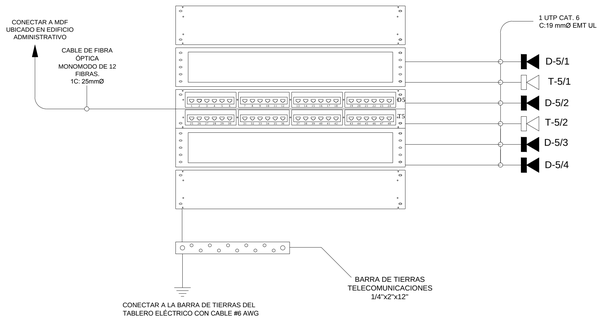


DIAGRAMA UNIFILAR TELECOMUNICACIONES A INSTALAR GABINETE G05
SIN ESCALA

GABINETE G-06
(COMEDOR)
GABINETE DE PARED DE 4U, EQUIPO REMOTO, CON DOS PATCH PANEL DE 24 PUERTOS C/U.
1 ORGANIZADOR HORIZONTAL, DENTRO DE ESTE GABINETE EL CONTRATISTA DEBERÁ INSTALAR 4 TOMACORRIENTE DOBLE 15 AMPERIOS, 120 VOLTIOS, TIPO POLARIZADO, INSTALADO DENTRO DEL GABINETE, SELLO UL, GRADO ESPECIFICACIÓN SERVICIO PESADO, SIMILAR AL MODELO HUBBELL 5262R, CON PLACA METÁLICA MODELO HUBBELL SS8

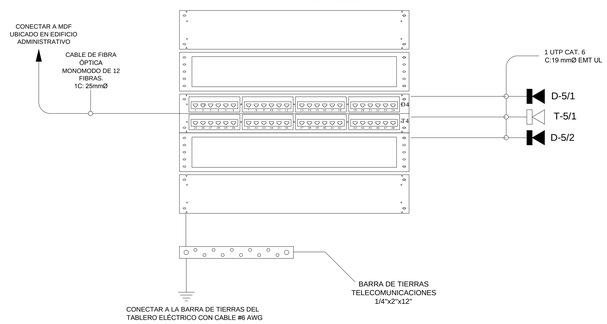


DIAGRAMA UNIFILAR TELECOMUNICACIONES A INSTALAR GABINETE G04
SIN ESCALA

GABINETE G-04
(AULAS EDUCATIVAS)
GABINETE DE PARED DE 4U, EQUIPO REMOTO, CON DOS PATCH PANEL DE 24 PUERTOS C/U.
1 ORGANIZADOR HORIZONTAL, DENTRO DE ESTE GABINETE EL CONTRATISTA DEBERÁ INSTALAR 4 TOMACORRIENTE DOBLE 15 AMPERIOS, 120 VOLTIOS, TIPO POLARIZADO, INSTALADO DENTRO DEL GABINETE, SELLO UL, GRADO ESPECIFICACIÓN SERVICIO PESADO, SIMILAR AL MODELO HUBBELL 5262R, CON PLACA METÁLICA MODELO HUBBELL SS8

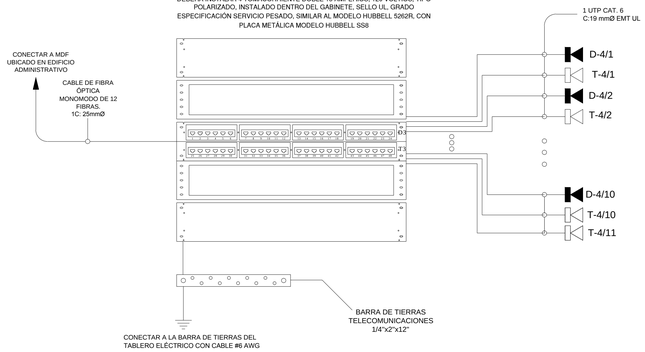


DIAGRAMA UNIFILAR TELECOMUNICACIONES A INSTALAR GABINETE G04
SIN ESCALA

GABINETE G-03
(LABORATORIO DE INFORMÁTICA)
GABINETE DE PARED DE 4U, EQUIPO REMOTO, CON DOS PATCH PANEL DE 48 PUERTOS C/U.
1 ORGANIZADOR HORIZONTAL, DENTRO DE ESTE GABINETE EL CONTRATISTA DEBERÁ INSTALAR 4 TOMACORRIENTE DOBLE 15 AMPERIOS, 120 VOLTIOS, TIPO POLARIZADO, INSTALADO DENTRO DEL GABINETE, SELLO UL, GRADO ESPECIFICACIÓN SERVICIO PESADO, SIMILAR AL MODELO HUBBELL 5262R, CON PLACA METÁLICA MODELO HUBBELL SS8

DIAGRAMA UNIFILAR TELECOMUNICACIONES A INSTALAR GABINETE G03
SIN ESCALA

RACK MDF 2
(EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEGUNDO PISO)
RACK STANDAR 19" X 84" PANDUIT CMR19X84, VER DETALLE DE RACK DE VOZ DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

DIAGRAMA UNIFILAR TELECOMUNICACIONES A INSTALAR RACK MDF2
SIN ESCALA

GABINETE G-07
(CASETA DE GUARDA)
GABINETE DE PARED DE 4U, EQUIPO REMOTO, CON DOS PATCH PANEL DE 24 PUERTOS C/U.
1 ORGANIZADOR HORIZONTAL, DENTRO DE ESTE GABINETE EL CONTRATISTA DEBERÁ INSTALAR 4 TOMACORRIENTE DOBLE 15 AMPERIOS, 120 VOLTIOS, TIPO POLARIZADO, INSTALADO DENTRO DEL GABINETE, SELLO UL, GRADO ESPECIFICACIÓN SERVICIO PESADO, SIMILAR AL MODELO HUBBELL 5262R, CON PLACA METÁLICA MODELO HUBBELL SS8

DIAGRAMA UNIFILAR TELECOMUNICACIONES A INSTALAR GABINETE G04
SIN ESCALA

GABINETE G-02
(LABORATORIO DE INFORMÁTICA)
GABINETE DE PARED DE 4U, EQUIPO REMOTO, CON DOS PATCH PANEL DE 48 PUERTOS C/U.
1 ORGANIZADOR HORIZONTAL, DENTRO DE ESTE GABINETE EL CONTRATISTA DEBERÁ INSTALAR 4 TOMACORRIENTE DOBLE 15 AMPERIOS, 120 VOLTIOS, TIPO POLARIZADO, INSTALADO DENTRO DEL GABINETE, SELLO UL, GRADO ESPECIFICACIÓN SERVICIO PESADO, SIMILAR AL MODELO HUBBELL 5262R, CON PLACA METÁLICA MODELO HUBBELL SS8

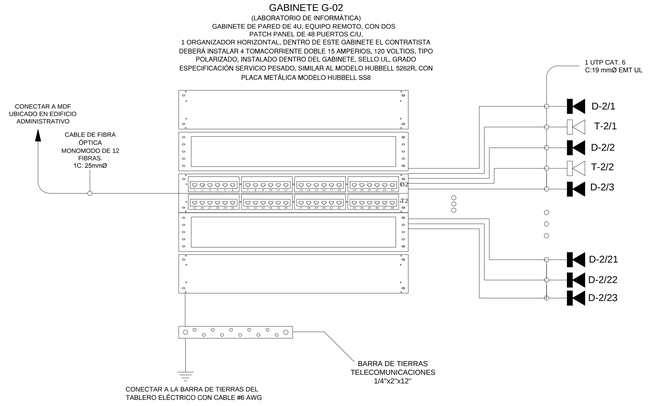


DIAGRAMA UNIFILAR TELECOMUNICACIONES A INSTALAR GABINETE G02
SIN ESCALA

RACK MDF 1
(EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEGUNDO PISO)
RACK STANDAR 19" X 84" PANDUIT CMR19X84, VER DETALLE DE RACK DE DATOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

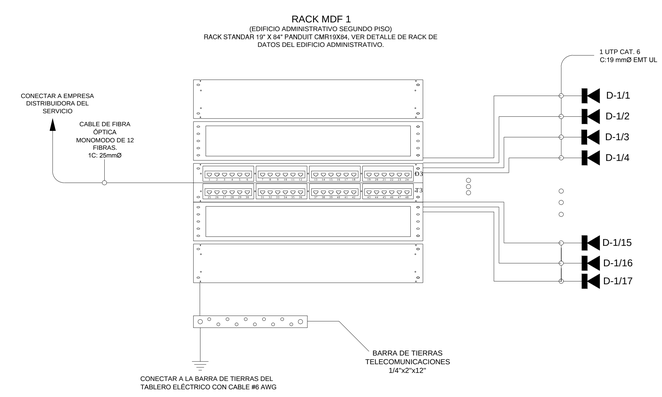


DIAGRAMA UNIFILAR TELECOMUNICACIONES A INSTALAR RACK MDF1
SIN ESCALA

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO	OC 783703
MONTO	¢ 950,761,187.00
FECHA	07/07/2017
CATASTRO	G-638550-1986
TAMAÑO	6,627 M2
REGISTRADO POR BITACORA	02328

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, VENCE EL 07/07/2018 (vencimiento aplica sólo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO	
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550	
PROYECTOS NO CLASIFICADOS (REVISADO POR BOMBEROS,AYA, MINSALUD)	
PROPIETARIO	**CÉDULA**
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO	3-007-66304
DIRECCIÓN	**UBICACIÓN**
300 METROS SUR Y 50 OESTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	PROVINCIA: GUANACASTE CANTÓN: ABANGARES DISTRITO: COLORADO
PLANOS Y DOCUMENTOS	
ANTEPROYECTO	IC-15762 PORRAS QUESADA CARLOS ANDRES
PLANOS Y ESPECIFICACIONES	A-20964 VARGAS RODRIGUEZ PAOLA
	IC-15762 PORRAS QUESADA CARLOS ANDRES
	IC-20162 CARREÑO RUEDA JAVIER ENRIQUE
	IE-15018 LIZANO ACOSTA BRAULIO JOSE
EJECUCIÓN Y CONTROL	
INSPECCIÓN	IC-15762 PORRAS QUESADA CARLOS ANDRES Fecha: 07/07/2017

ATENCIÓN MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecución de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO MUNICIPAL hasta que se complete la información bajo esta leyenda y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica

RESULTADO DE REVISIÓN INSTITUCIONAL
Atención Municipalidad ABANGARES. Consultar informe de cumplimiento

ingenierías
Jorge Lizano & Asociados

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:
PROPIETARIO: INTENDENCIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO
Nº CATASTRO: G-638550-86
CITAS: 57051

CONTENIDO:

-DIAGRAMA UNIFILIAR TELECOMUNICACIONES

NOMBRE DE ARCHIVO: C-457-VYD-22

FECHA	LÁMINA
JULIO 2017	E22/E59