
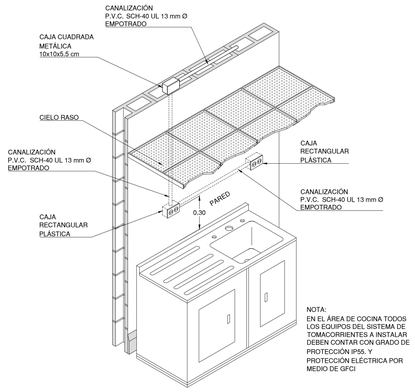



DET. #17: MONTAJE DE TOMACORRIENTE EN COCINA

SIN ESCALA

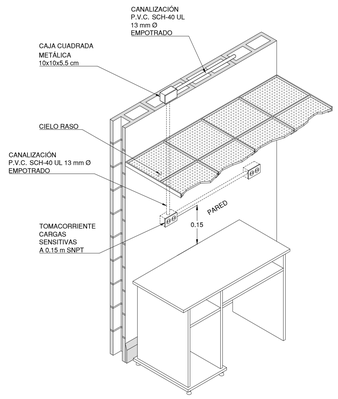


DET. #18: MONTAJE DE TOMACORRIENTE SOBRE MUEBLE

SIN ESCALA

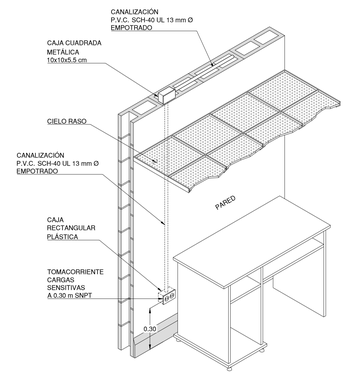


DET. #19: MONTAJE DE TOMACORRIENTE A 0.30m SNPT

SIN ESCALA

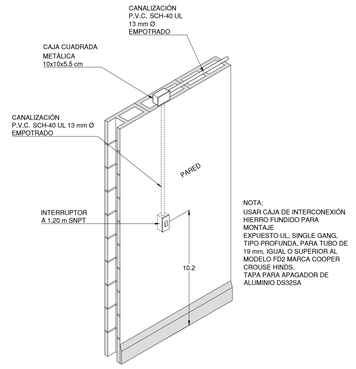

DET. #20: MONTAJE DE INTERRUPTOR


SIN ESCALA

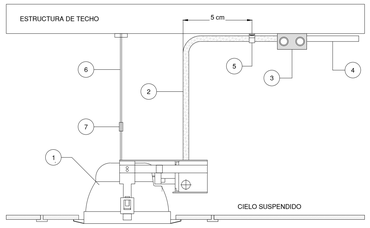

DET. #21: INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO FLOURESCENTE EN CIELO RASO

SIN ESCALA

SIMBOLOGÍA	
NUMERO	TIPO
1	LUMINARIA, ESPECIFICACIONES SEGÚN PLANOS.
2	CODO Y TUBERÍA CONDUIT DE Ø 13 mm, U.L.
3	CAJA METÁLICA CUADRADA 10x10x5.5 cm U.L. USO PESADO.
4	TUBERÍA PVC SCH-40 Ø 13 mm, U.L.
5	GAZA DOBLE OJO DE Ø 13 mm.
6	CABLE GALVANIZADO DE 3.18 mm (1/8").
7	JUNTA PARA CABLE DE 3.18 mm (1/8").

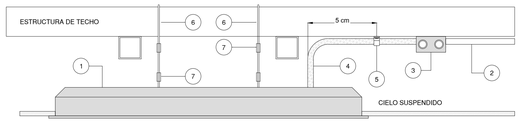


DET. #22: INSTALACIÓN DE LUMINARIA EMPOTRADA EN CIELO SUSPENDIDO

SIN ESCALA

SIMBOLOGÍA	
NUMERO	TIPO
1	LUMINARIA, ESPECIFICACIONES SEGÚN PLANOS.
2	TUBERÍA PVC SCH-40 Ø 13 mm, U.L.
3	CAJA METÁLICA CUADRADA 10x10x5.5 cm U.L. USO PESADO.
4	CODO Y TUBERÍA PVC SCH-40 DE Ø 13 mm, U.L.
5	GAZA DOBLE OJO DE Ø 13 mm.
6	CABLE GALVANIZADO DE 3.18 mm (1/8").
7	JUNTA PARA CABLE DE 3.18 mm (1/8").

SIMBOLOGÍA	
NUMERO	TIPO
1	CAJA CUADRADA METÁLICA EMT UL 10x10x5.5 cm DENTRO DE CIELO RASO
2	TUBERÍA Ø 13 mm, U.L. EMT (EXPUESTO) O PVC SCH-40 (EMPOTRADO)
3	CAJA DE CONEXIÓN SINGLE GANG EMT U.L.

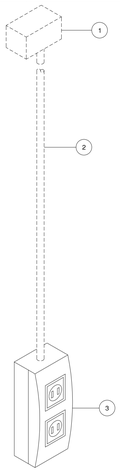

DETALLE #23: SALIDA PARA TOMACORRIENTES


SIN ESCALA

SIMBOLOGÍA	
NUMERO	TIPO
1	CAJA CUADRADA METÁLICA EMT U.L. 10x10x5.5 cm DENTRO DE CIELO RASO
2	TUBERÍA EMT (EXPUESTO) Ø 19 mm, U.L. O PVC SCH-40 (EMPOTRADO)
3	CAJA DE CONEXIÓN SINGLE GANG EMT U.L.



DETALLE #24: SALIDA PARA VOZ Y DATOS

SIN ESCALA

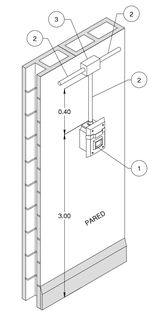

SIMBOLOGÍA	
NUMERO	TIPO
1	CONTROLADOR TEMPORIZADO
2	TUBERÍA EMT DE Ø 19 mm, U.L.
3	CAJA ESTANCA RECTANGULAR 150x150x80 mm USO EXTERIOR

DET. #25: INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TEMPORIZADO

SIN ESCALA

cfia
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO	OC 783703
MONTO	¢ 950,761,187.00
FECHA	07/07/2017
CATASTRO	G-638550-1986
TAMAÑO	6,627 M2
REGISTRADO POR	02328
BITACORA	

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, VENCE EL 07/07/2018 (vencimiento aplica sólo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO

CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550

PROYECTOS NO CLASIFICADOS (REVISADO POR BOMBEROS,AYA, MINSALUD)

PROPIETARIO	CÉDULA
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO	3-007-66304
DIRECCIÓN	**UBICACIÓN**
300 METROS SUR Y 50 OESTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	PROVINCIA: GUANACASTE CANTÓN: ABANGARES DISTRITO: COLORADO

PLANOS Y DOCUMENTOS

ANTEPROYECTO	IC-15762 PORRAS QUESADA CARLOS ANDRES
PLANOS Y ESPECIFICACIONES	A-20964 VARGAS RODRIGUEZ PAOLA
	IC-15762 PORRAS QUESADA CARLOS ANDRES
	IC-20162 CARREÑO RUEDA JAVIER ENRIQUE
	IE-15018 LIZANO ACOSTA BRAULIO JOSE

EJECUCIÓN Y CONTROL

INSPECCIÓN	IC-15762 PORRAS QUESADA CARLOS ANDRES Fecha: 07/07/2017

ATENCIÓN MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecución de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO MUNICIPAL hasta que se complete la información bajo esta leyenda y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica

RESULTADO DE REVISIÓN INSTITUCIONAL
Atención Municipalidad ABANGARES. Consultar informe de cumplimiento

Jorge Lizano & Asociados

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

PROPIETARIO: INTENDENCIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO

Nº CATASTRO: G-638550-86

CITAS: 57051

CONTENIDO:

- DETALLES ELECTRICOS

NOMBRE DE ARCHIVO: C-457-DET-38

FECHA	LÁMINA
JULIO 2017	E38/E59