



DETALLE #110: INSTALACIÓN TABLERO A 1.6 m S.N.P.T

SIN ESCALA

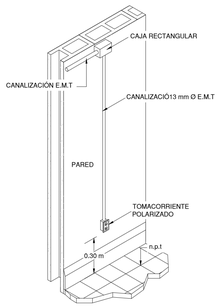


DETALLE #111: INSTALACIÓN TOMACORRIENTES A 0.30 m S.N.P.T

SIN ESCALA

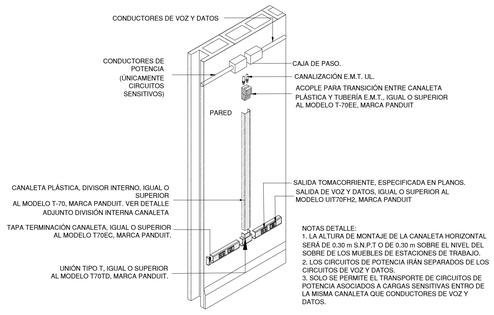


DETALLE #112: INSTALACIÓN SALIDAS DE VOZ Y DATOS Y CIRCUITOS DE POTENCIA DE CARGAS SENSITIVAS

SIN ESCALA

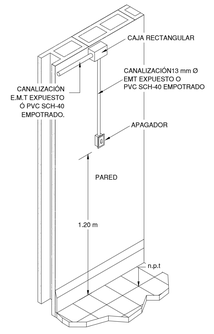


DETALLE 113: INSTALACIÓN APAGADORES A 1.20 M S.N.P.T

SIN ESCALA

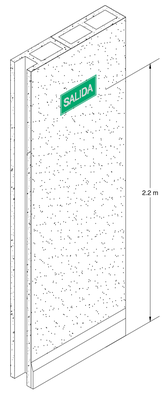

DETALLE #115: COLOCACIÓN RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN


SIN ESCALA

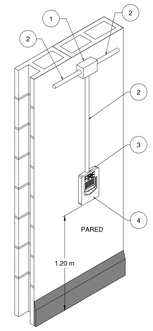

SIMBOLOGÍA	
NÚMERO	TIPO
1	CAJA DE PASO METÁLICA DE 10x5x5cm
2	CANALIZACIÓN EMT DE Ø 19 mm ADOSADA A LA PARED
3	MODULO ESTACIÓN DE ACTIVACIÓN MANUAL
4	CAJA DE MONTAJE

DET. #116: MONTAJE ESTACIÓN DE ACTIVACIÓN MANUAL


SIN ESCALA

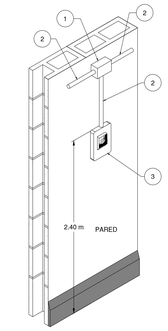

SIMBOLOGÍA	
NÚMERO	TIPO
1	CAJA DE PASO METÁLICA DE 10x5x5cm
2	CANALIZACIÓN EMT DE Ø19 mm ADOSADA A LA PARED
3	MODULO DE LUZ ESTROBOSCÓPICA

DET. #117: MONTAJE LUZ ESTROBOSCÓPICA Y DISPOSITIVO SONORO


SIN ESCALA

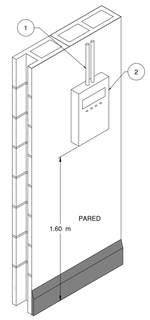

SIMBOLOGÍA	
NÚMERO	TIPO
1	CANALIZACIÓN EMT DE Ø19 mm
2	SISTEMA ALARMA INCENDIO


DET. #118: INSTALACIÓN DE TABLEROS SISTEMA ALARMA INCENDIO

SIN ESCALA

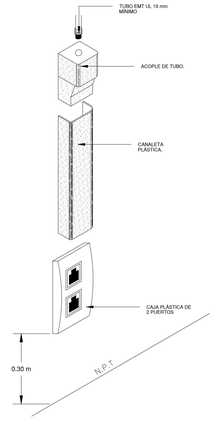


DETALLE #119: SALIDA DE COMUNICACIONES MONTAJE EN PARED

SIN ESCALA




DETALLE #120: MONTAJE DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

SIN ESCALA

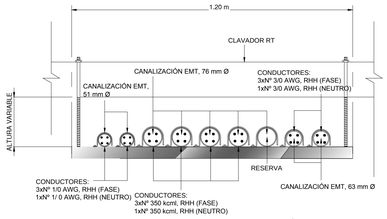


DETALLE #121: CANALIZACIÓN AÉREA.

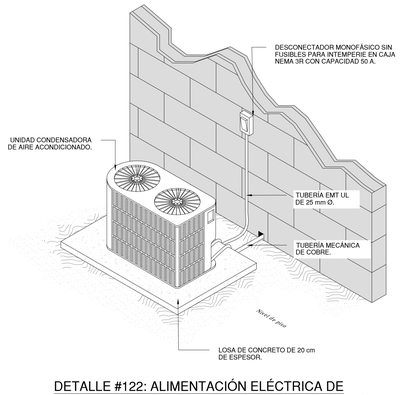


DETALLE #122: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONES EN PISO

SIN ESCALA

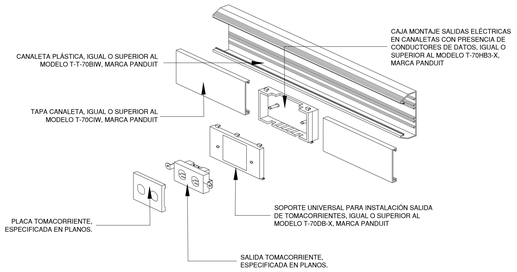


DETALLE #123: INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE EN CANALETA PLÁSTICA

SIN ESCALA

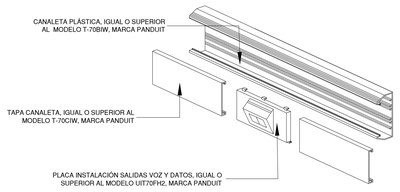


DETALLE #124: INSTALACIÓN SALIDA VOZ Y DATOS EN CANALETA PLÁSTICA

SIN ESCALA

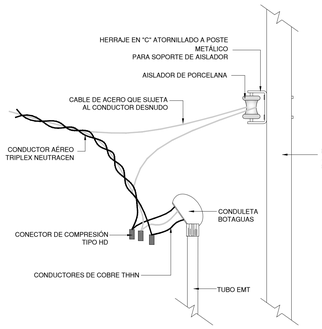


DETALLE #125: TÍPICO DE TIRO FLOJO TRANSICIÓN DE CONDUCTORES AÉREOS ENTUBADOS.

SIN SCALA




DET. 131: MONTAJE DE DETECTOR A NIVEL DE CIELO

SIN ESCALA

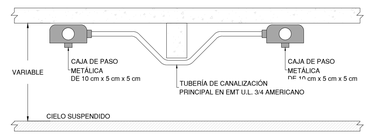

DET. #132: CANALIZACIÓN PRINCIPAL DE LAZOS

SIN ESCALA

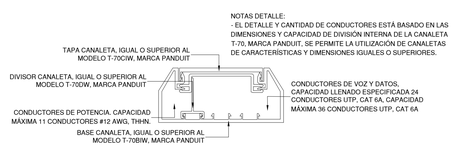


DETALLE #126: DIVISIÓN INTERNA CANALETA PLÁSTICA

SIN ESCALA




DET. #127: CABLE HORIZONTAL

SIN ESCALA

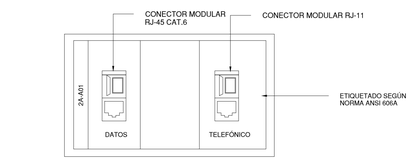


DETALLE #128: PLACA DE VOZ Y DATOS.

SIN ESCALA



DETALLE #129: INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL NFPA-72

SIN ESCALA



DET. #130: MONTAJE DEL DETECTOR DE HUMO

SIN ESCALA

cfia
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO	OC 783703
MONTO	¢ 950,761,187.00
FECHA	07/07/2017
CATASTRO	G-638550-1986
TAMAÑO	6,627 M2
REGISTRADO POR	02328
BITACORA	

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, VENCE EL 07/07/2018 (vencimiento aplica sólo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO	
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550	
PROYECTOS NO CLASIFICADOS (REVISADO POR BOMBEROS,AYA, MINSALUD)	
PROPIETARIO	CÉDULA
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO	3-007-66304
DIRECCIÓN	UBICACIÓN
300 METROS SUR Y 50 OESTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	PROVINCIA: GUANACASTE CANTÓN: ABANGARES DISTRITO: COLORADO

PLANOS Y DOCUMENTOS	
ANTEPROYECTO	IC-15762 PORRAS QUESADA CARLOS ANDRES
PLANOS Y ESPECIFICACIONES	A-20964 VARGAS RODRIGUEZ PAOLA
	IC-15762 PORRAS QUESADA CARLOS ANDRES
	IC-20162 CARREÑO RUEDA JAVIER ENRIQUE
	IE-15018 LIZANO ACOSTA BRAULIO JOSE
EJECUCIÓN Y CONTROL	
INSPECCIÓN	IC-15762 PORRAS QUESADA CARLOS ANDRES Fecha: 07/07/2017

ATENCIÓN MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecución de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO MUNICIPAL hasta que se complete la información bajo esta leyenda y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica

RESULTADO DE REVISIÓN INSTITUCIONAL
Atención Municipalidad ABANGARES. Consultar informe de cumplimiento

Ingenierías Jorge Lizano & Asociados

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

PROPIETARIO: INTENDENCIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO

Nº CATASTRO: G-638550-86

CITAS: 57051

CONTENIDO:

- DETALLES ELECTRICOS

NOMBRE DE ARCHIVO: C-457-DET-44

FECHA	LÁMINA
JULIO 2017	E44/E59