




DETALLE #110: INSTALACIÓN TABLERO A 1.6 m S.N.P.T
SIN ESCALA

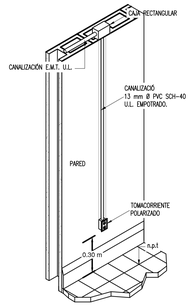


DETALLE #111: INSTALACIÓN TOMACORRIENTES A 0.30 m S.N.P.T
SIN ESCALA

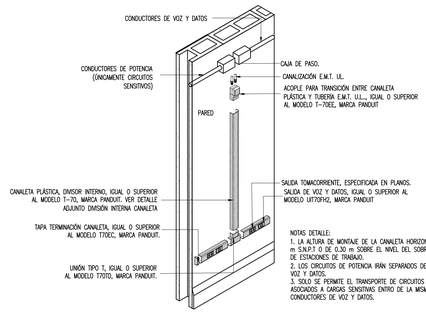


DETALLE #112: INSTALACIÓN SALIDAS DE VOZ Y DATOS Y CIRCUITOS DE POTENCIA DE CARGAS SENSITIVAS
SIN ESCALA

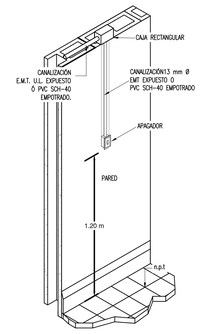

DETALLE 113: INSTALACIÓN APAGADORES A 1.20 M S.N.P.T
SIN ESCALA

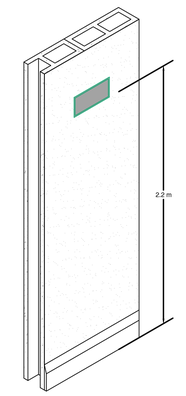


DETALLE #115: COLOCACIÓN RÓTULOS DE SEÑALIZACI
SIN ESCALA

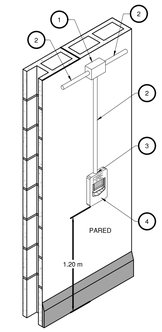


SIMBOLOGÍA	
NÓMERO	TIPO
1	CAJA DE PASO METÁLICA DE 10x5x5cm
2	CANALIZACIÓN EMT UL DE Ø 19 mm ADOSADA A LA PARED
3	MODULO ESTACIÓN DE ACTIVACIÓN MANUAL
4	CAJA DE MONTAJE

DET. #116: MONTAJE ESTACIÓN DE ACTIVACIÓN MANUAL
SIN ESCALA

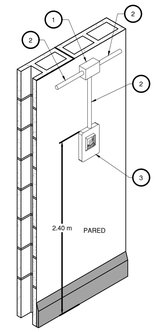


SIMBOLOGÍA	
NÓMERO	TIPO
1	CAJA DE PASO METÁLICA DE 10x5x5cm
2	CANALIZACIÓN EMT UL DE Ø19 mm ADOSADA A LA PARED
3	MODULO DE LUZ ESTROBOSCÓPICA

DET. #117: MONTAJE LUZ ESTROBOSCÓPICA Y DISPOSITIVO SONORO
SIN ESCALA

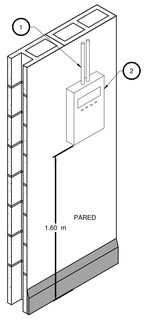


SIMBOLOGÍA	
NÓMERO	TIPO
1	CANALIZACIÓN EMT UL DE Ø19 mm
2	SISTEMA ALARMA INCENDIO


DET. #118: INSTALACIÓN DE TABLEROS SISTEMA ALARMA INCENDIO
SIN ESCALA

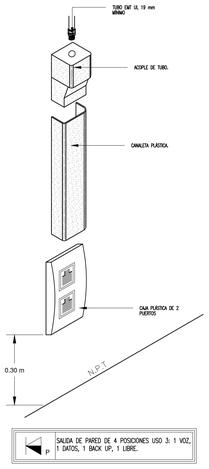


DETALLE #119: SALIDA DE COMUNICACIONES MONTAJE EN PARED
SIN ESCALA

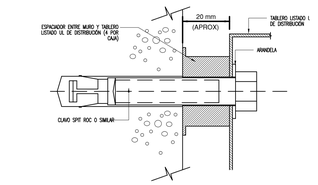


DETALLE #120: MONTAJE DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
SIN ESCALA

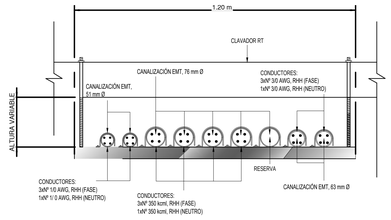


DETALLE #121: CANALIZACIÓN AÉREA.
ESCALA 1:10

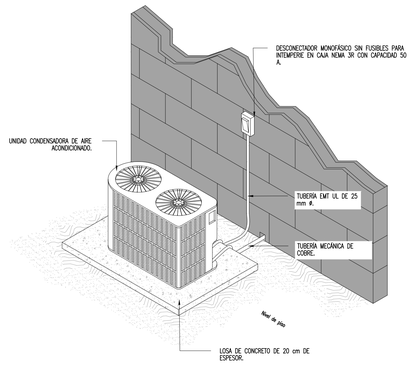

DETALLE #122: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONES EN PISO
SIN ESCALA

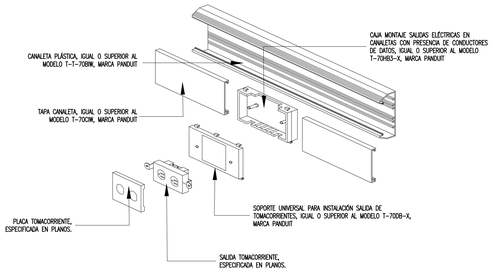


DETALLE #123: INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE EN CANALETA PLÁSTICA
SIN ESCALA

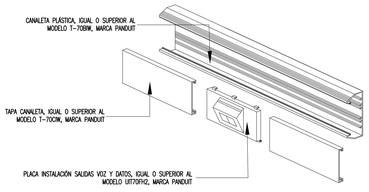


DETALLE #124: INSTALACIÓN SALIDA VOZ Y DATOS EN CANALETA PLÁSTICA
SIN ESCALA

NOTA:
1. SE DEBE MARCAR CON CINTA COLOR ROJO COMO SE INDICA EN LA FIGURA CADA 30 cm DE UNA CAJA DE REGISTRO, CADA 5 m DE TUBERÍA CONTINUA. LA TUBERÍA DEBE SER EMT UL DE 19 mmØ COMO MÍNIMO.
2. CADA TUBERÍA INDICARA LOS LAZOS QUE LLEVA EN SU INTERIOR Y SI SON LAZOS DE ANUNCIACIÓN (LA) O DE DETECCIÓN (LD).




DETALLE: ROTULACIÓN DE TUBERÍA DE SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIOS
SIN ESCALA


NOTA:
1. SE DEBE MARCAR CON CINTA COLOR SEGÚN LOS CABLES QUE VIEJEN EN LA CANALIZACIÓN FASE (R,S,T), NEUTRO O TIERRA COMO SE INDICA EN LA FIGURA, CADA 30 cm DE UNA CAJA DE REGISTRO, CADA 5 m DE TUBERÍA CONTINUA. LA TUBERÍA DEBE SER EMT UL DE 19 mmØ COMO MÍNIMO.
2. CADA TUBERÍA INDICARA CON ETIQUETA LOS CIRCUITOS QUE TRANSPORTA EN SU INTERIOR Y TABLERO DESDE DONDE VIENEN.




DETALLE: ROTULACIÓN DE TUBERÍA ELÉCTRICA TIPO IMC, RMC, PVC SCH-40 O EMT EXPUESTA
SIN ESCALA




DET. 131: MONTAJE DE DETECTOR A NIVEL DE CIELO
SIN ESCALA

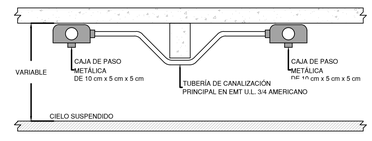


DET. #132: CANALIZACIÓN PRINCIPAL DE LAZOS
SIN ESCALA

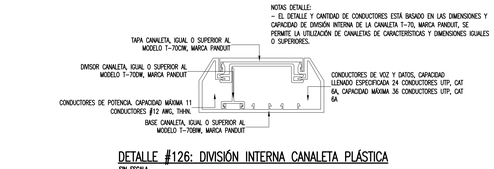


DETALLE #126: DIVISIÓN INTERNA CANALETA PLÁSTICA
SIN ESCALA




DET. #127: CABLE HORIZONTAL
SIN ESCALA

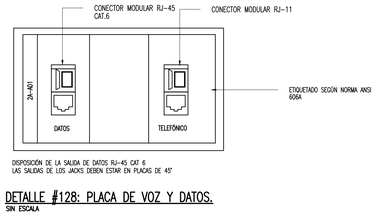

DETALLE #128: PLACA DE VOZ Y DATOS.
SIN ESCALA




DETALLE #129: INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL NFPA-72
SIN ESCALA



DET. #130: MONTAJE DEL DETECTOR DE HUMO
SIN ESCALA

SEGUN ANSI/TIA-606B



DETALLE: ROTULACIÓN DE TUBERÍA DE VOZ Y DATOS TIPO IMC, RMC, PVC SCH-40 O EMT EXPUESTA
SIN ESCALA

NOTA:
1. SE DEBE MARCAR CON CINTA COLOR LA SIGUIENTE LISTA, CADA 30 cm DE UNA CAJA DE REGISTRO, CADA 5 m DE TUBERÍA CONTINUA. LA TUBERÍA DEBE SER EMT UL DE 19 mmØ COMO MÍNIMO.
   1.1. NARANJA: TERMINACIÓN DE LOS CABLES DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS.
   1.2. VERDE: TERMINACIONES DE CONEXIÓN DE RED DEL LADO DEL USUARIO.
   1.3. VIOLETA: TERMINACIÓNES DE CABLES EN EQUIPOS COMUNES: PBXS, PC, ETC.
   1.4. BLANCO: TERMINACIONES DE PRIMER NIVEL DEL BACKBONE EN EL EDIFICIO QUE CONTIENE LA CONEXIÓN CRUZADA PRINCIPAL.
   1.5. GRIS: TERMINACIONES EN EL SEGUNDO NIVEL DEL BACKBONE.
   1.6. AMARILLO: SERVICIOS AUXILIARES TIPO ALARMAS, SEGURIDAD, MANTENIMIENTO, ETC.
2. CADA TUBERÍA INDICARA CON ETIQUETA LOS CIRCUITOS QUE TRANSPORTA EN SU INTERIOR Y TABLERO DESDE DONDE VIENEN.

Ingenierías
Jorge Lizano & Asociados

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:
INTENDENCIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
PROPIETARIO DE COLORADO
Nº CATASTRO: G-638550-86
CITAS: 57051

CONTENIDO:
- DETALLES ELECTRICOS

NOMBRE DE ARCHIVO: C-457-DET-39

FECHA	LÁMINA
AGOSTO 2022	E39